

高圧架空線（77,000V）対策


※ 離隔距離4M⇒管理離隔距離5M（中部電力打合せ）



レーザーバリアによる警戒（垂直方向）杭打ち時



レーザーバリアによる警戒（垂直方向）杭打ち時

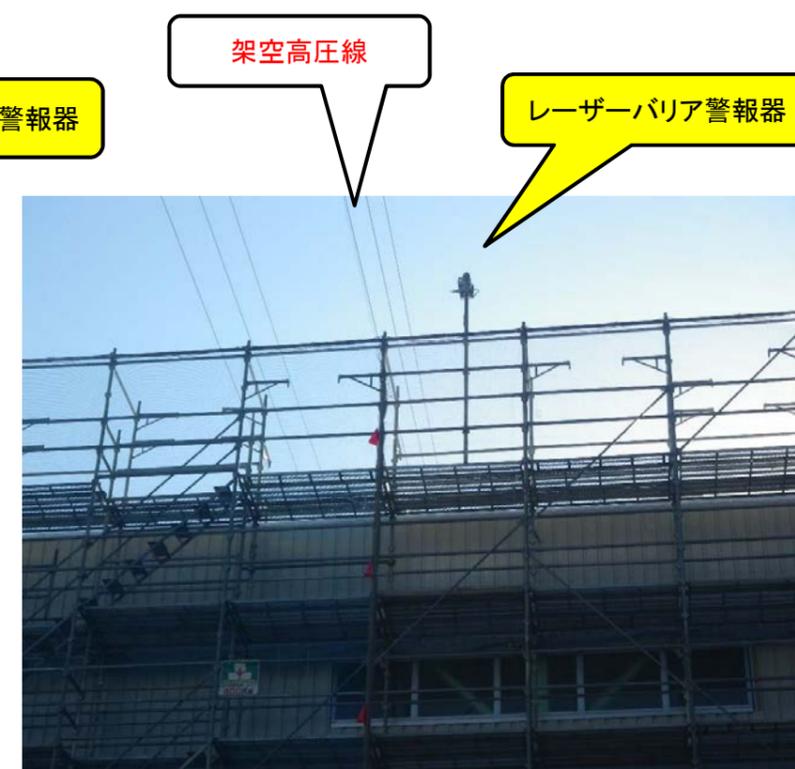

レーザーバリアによる警戒（垂直方向）屋根工事時

埋設高圧線（6,600V）対策

※ 深度 現状GL-1,300 幅1300



高圧埋設配管位置明示（東側端部）



高圧埋設配管位置明示（西側端部）



高圧線直上に敷き鉄板+溶接固定（杭工事用）