


『見える』安全活動

V. 熱中症を予防するための「見える化」

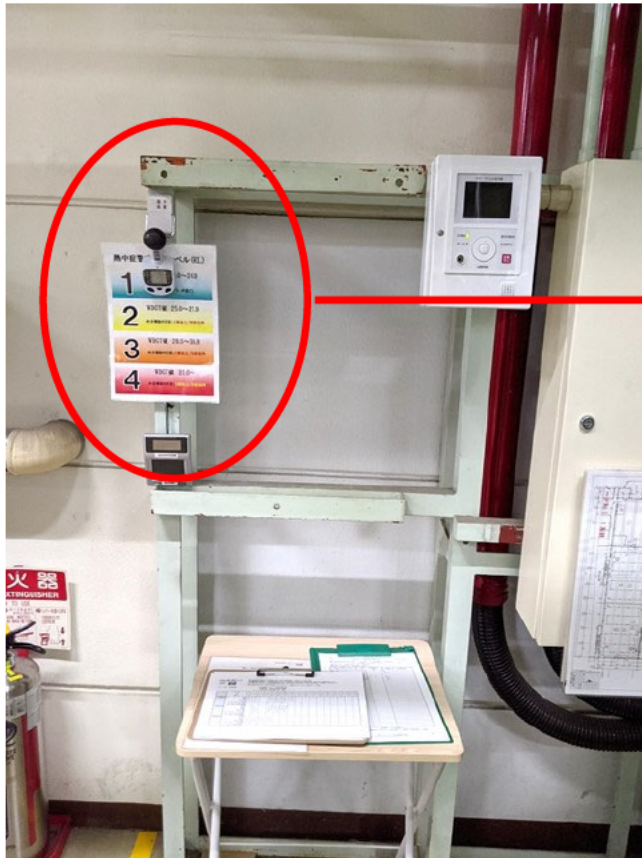

熱中症計

熱中症警 告レベル(RL)

1	WBGT値 25.0以下 水分補給の目安: 1回以上/20分以内
2	WBGT値 25.0~27.9 水分補給の目安: 1回以上/30分以内
3	WBGT値 28.0~30.9 水分補給の目安: 1回以上/30分以内
4	WBGT値 31.0~ 水分補給の目安: 1回以上/20分以内

熱中症リスクレベル表

トイレに表示



脱水チェック表

1	正常
2	軽脱水
3	軽脱水
4	軽脱水
5	軽脱水
6	軽脱水
7	軽脱水
8	軽脱水

尿の色をチェック!

作業環境および体調確認による熱中症を予防する『見える化』