

コロナ感染症を予防するための見える化活動



本日の入退場状況【1次会社全体】


※退場記録なしは、「-」で表示されます。

登録ID	所属会社名▲	名前	年齢	性別	入場時刻	退場時刻	入場時体温	退場時体温	モバイルシステム連携状況	
0001	マエダ	風岡 祐一	46	男	07:00		36.5			詳細
0002	彩峰工業	金岡 秀典	38	男	07:30		36.5			詳細
0003	彩峰工業	望月 希雄	34	男	07:33		36.1			詳細
0004	彩峰工業	松田 良治	57	男	07:30		36.3			詳細
0009	彩峰工業	向井 拓巳	23	男	07:19		36.6			詳細
0011	彩峰工業	石橋 哲	55	男	07:21		36.5			詳細
0018	彩峰工業	木全 和彦	54	男	07:30		36.8			詳細
0019	彩峰工業	斎藤 和喜	55	男	07:30		36.7			詳細
0020	彩峰工業	THALE CONGHUY	20	男	07:34		36.5			詳細
0022	彩峰工業	DOUNG VANHAI	21	男	07:31		36.7			詳細
0025	彩峰工業	濱田 輝信	22	男	07:24		36.6			詳細
0027	彩峰工業	多田 憲政	47	男	07:22		36.6			詳細
0004	ThreeN株式会社	山田 治志	44	男	07:50		36.5			詳細
0005	ThreeN株式会社	西 航平	23	男	07:41		36.6			詳細



(1) 顔認証入場時の体温管理
※37.0℃以上の方がいた場合、所員のパソコンにアラート発信

(2) トイレの自動水栓導入（接触防止）

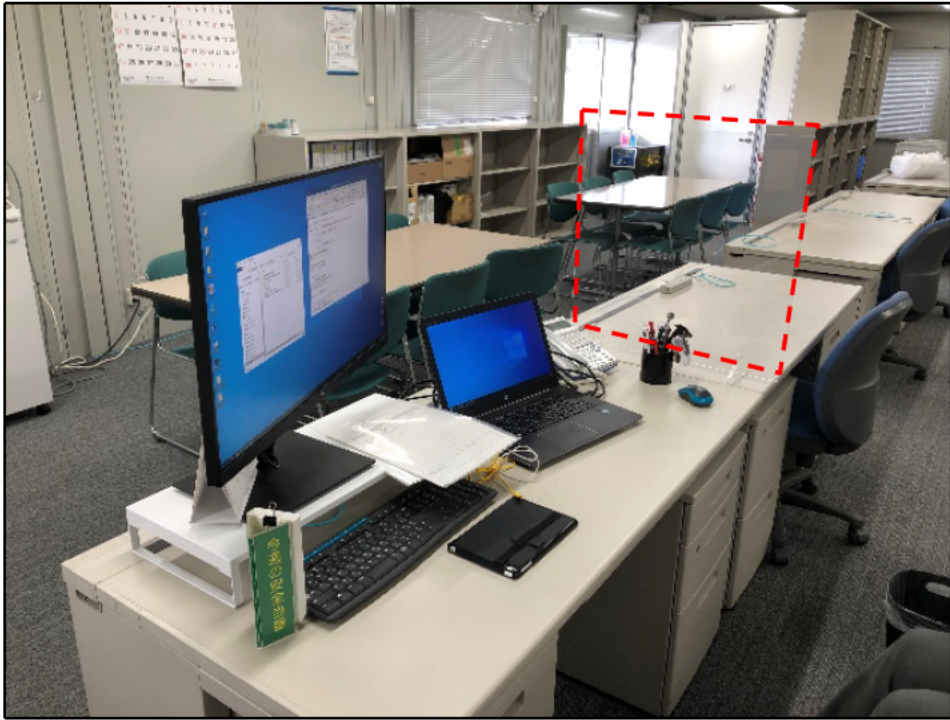

(3) 手洗い場の自動水栓導入（接触防止）

(4) 事務所机にアクリル間仕切を設置

(5) 三密をさけた座席配置、アクリル間仕切設置
空調機により室内換気の徹底

コロナ感染症を予防するための見える化活動



(6) 事務所入口に非接触型アルコール消毒液を常設



(7) 休憩所に非接触型体温計、アルコール消毒液、除菌シートを常備



(8) 各所アルコール消毒液設置 使用時の注意事項及びルールを周知



(9) 会議室等にCO2マネージャーを設置



(10) 車による通勤の推奨 (駐車場整備)



(11) 休憩時等に外部に出る際のマスク着用を確認


コロナ感染症を予防するための見える化活動



(12) 密を避けた朝礼の実施




(13) KYミーティング時マスク着用の確認

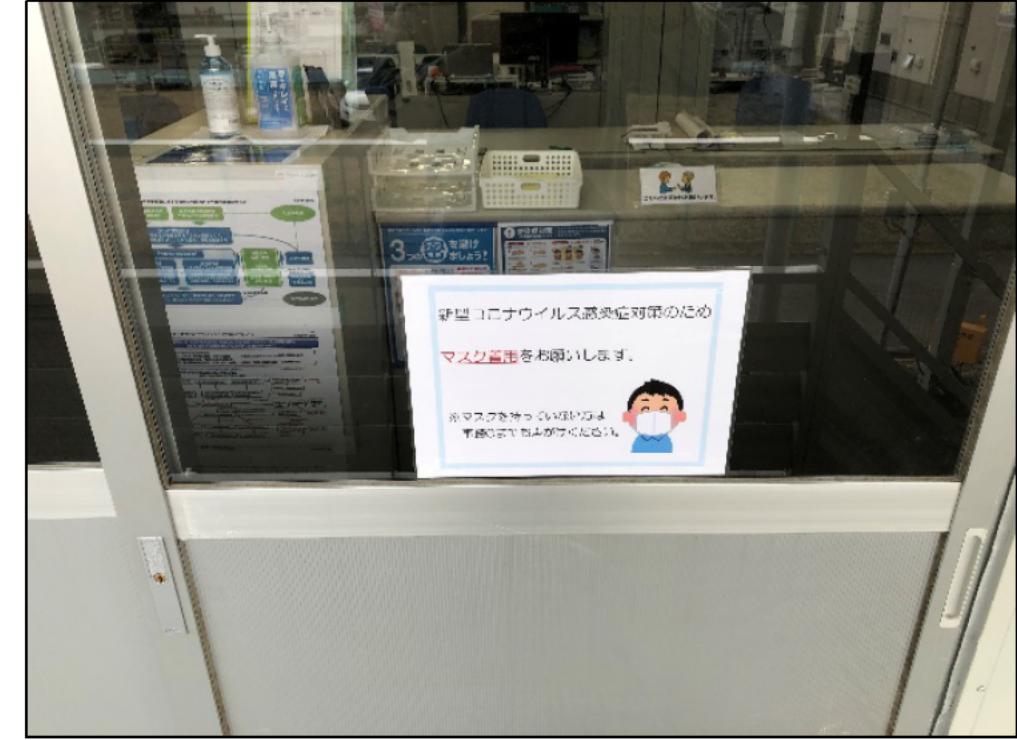


(14) マスクを持参していない作業員へのマスク配布



(15) 感染防止の厚生労働省ポスター掲示

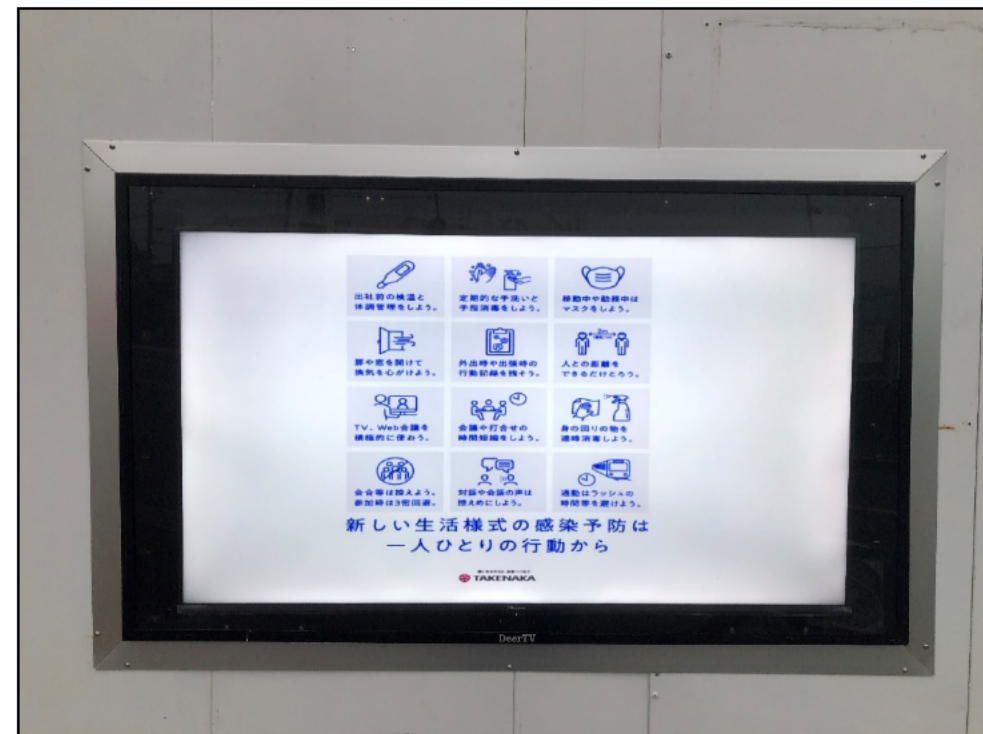

(16) デジタルサイネージにて感染防止対策啓蒙

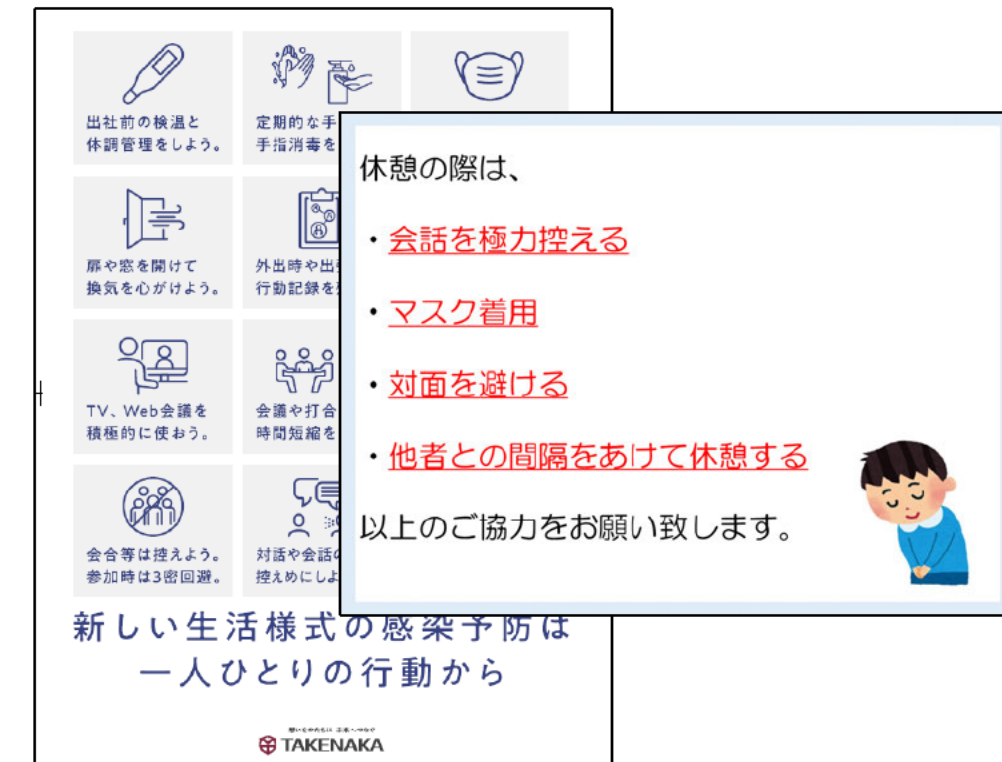

(17) 休憩所に感染防止対策啓蒙看板を掲示