


「消防法における危険物数量の見える化」

【現地保管場所】


【PR内容】

- 朝礼会場で有機溶剤の現数量を関係者に見える化し、新たに搬入する事を制限させるなど、上限数量を超えない管理ができる。
- 全体の間で有機溶剤の保管場所見える化し、近傍での火気を徹底排除する。

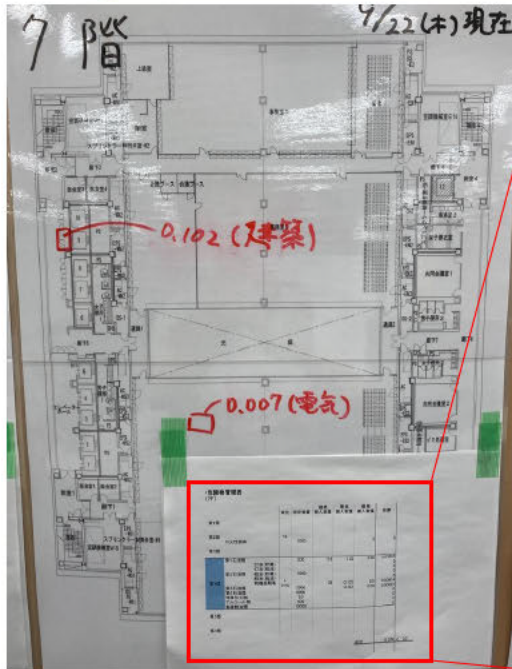

・危険物管理表 (7F)

種類	単位	指定数量	建築 搬入数量	電気 搬入数量	機械 搬入数量	倍数
第1類						
第2類 引火性固体	kg	1000			0	0
第3類						
第1石油類		200	8.4	1.33	0.00	0.04865
灯油(貯蔵)	100					0
灯油(給油)	100					0
第2石油類		100				0
軽油(貯蔵)	100					0
軽油(給油)	100					0
有機溶剤等	L	100	60	0.135	0.0	0.06014
第3石油類	リットル	2000		0.422	0.00	0.00021
第4石油類		6000				0
特殊引火物	50					0
アルコール類	400					0
動植物油類	10000					0
第5類						
第6類						
合計						0.109 < 0.2

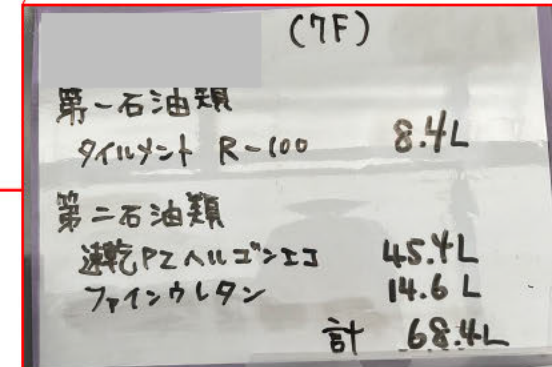

全体説明の掲示 (朝礼会場)

危険物管理表

溶剤数量を明記